

取扱施工説明書

施工前・使用前に必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

安全上のご注意

施工・使用される前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

- 必ず実行していただく「強制」を表します。
- してはいけない「禁止」を表します。

施工上のご注意

- 必ず実行**
 - 取付ける止水栓等の配管にぐらつきがないことを確認し、必要に応じ配管の支持をしてください。配管の振動により給水フレキ管などに負荷が加わり、漏水等を起こす恐れがあります。
 - 給水フレキ管のフレキシブル部の曲げ半径は39mm以上確保し、屈曲を繰り返さないでください。

使用上のご注意

- 禁止**
 - 用途以外には使用しないでください。
 - 配管に急激な加重(引っ張る、つかまるなど)をかけないでください。破損および漏水の原因となります。
 - 給水管にタオルを掛けたり、物などを置かないでください。破損および漏水の原因となります。

製品同梱明細

■ 施工される際に各部材をご確認のうえ、ご使用ください。



水栓エルボ



ナベタッピンビス(4×25)
(×3)



座付エルボ



皿タッピンビス(4×25)
(×2)



パッキン・取付ナット
(×2)

取付方法 A部で使用



差込パッキンセット・ナット

取付方法 B部で使用

* 以下のいずれかが同梱しています。



固定ナットセット



差込パッキンセット・ナット

取付方法 C部で使用




給水管(300ミリ)




給水フレキ管(500ミリ)

施工例

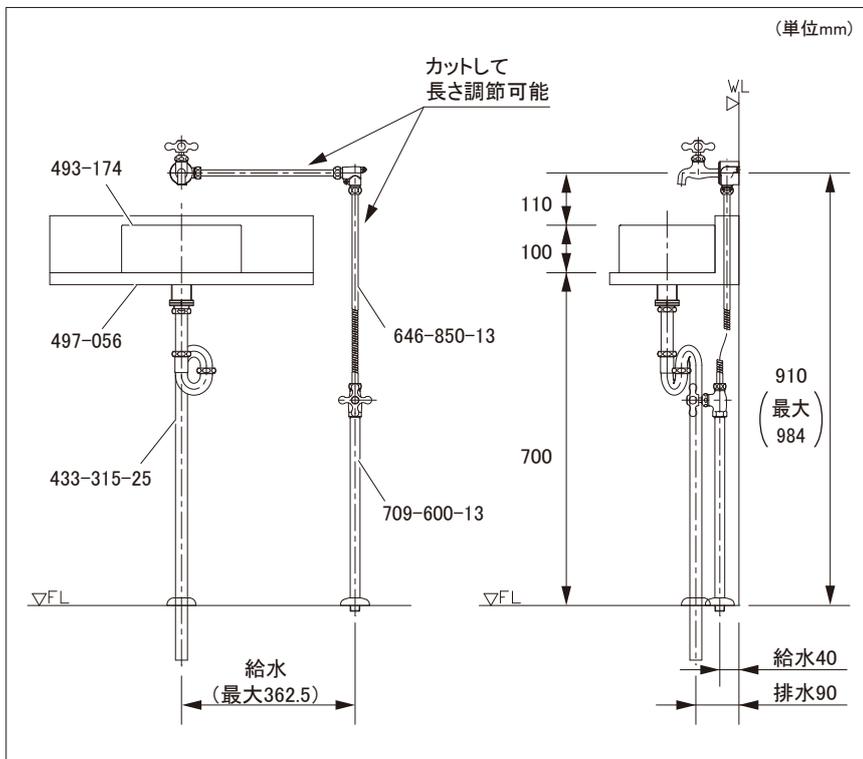

取付方法

* 数秒間水を流し、配管内のゴミなどを洗い流してから、止水栓または元栓を開めて取付作業を行ってください。

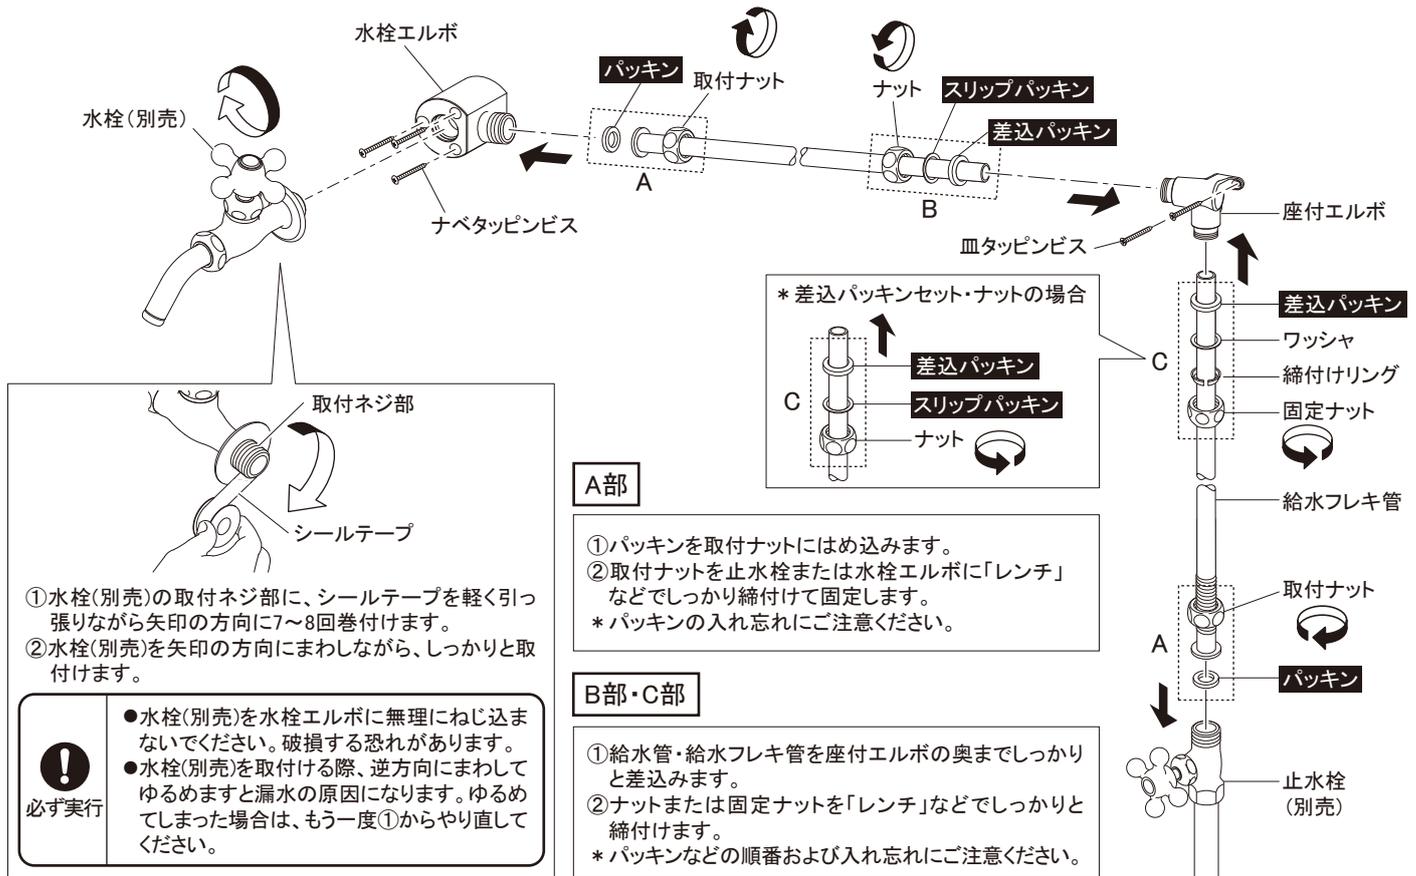

取付後の確認

- ① 止水栓または元栓を開き、各部に漏水がないか確認をします。
漏水が発見された場合は、止水栓または元栓を閉め、漏水する箇所の施工をやり直してください。
- ② 取付状態を確認します。
ガタツキがないか、各部材の取付ビスが十分に締まっているか確認をします。
- ③ 水栓の吐水量の確認および調整をします。
水栓を吐水させ適正な吐水量であるか確認をします。
* 水ハネが激しい場合は、止水栓を絞ってください。

必ず実行 メンテナンスなどで、止水栓を閉め、再び開く場合などには、水栓の吐水量の確認および調整を必ず行ってください。(取付後の確認②)



本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4 ☎ (06)6538-1124