

## 〔浴室・トイレ・洗面所用〕

### 三菱ダクト用換気扇 (24時間換気機能付タイプ)

グリル形式	十字格子タイプ		インテリア格子タイプ
仕様	2部屋換気用	3部屋換気用	4部屋換気用
形名	VD-10ZFLC12 VD-15ZFLC12-S	VD-15ZFFLC12	VD-18ZFFLC12-CS VD-18ZFLC12-CS

### 取扱説明書

### お客様用

この製品の運転にはコントロールスイッチが必要です。  
コントロールスイッチの位置を確認してください。

お客様自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.
- 正しく安全にお使いいただくためにこの説明書をよくお読みください。  
なお、ご使用の前に「1.安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

## 1. 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。



	<ul style="list-style-type: none"> <li>内釜式風呂を据付けた浴室では使用しない 排気ガスが浴室に逆流し、一酸化炭素中毒をおこす原因。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない 爆発・引火の原因。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>製品に直接水やお湯、かび取剤などをかけない ショート・感電の原因。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>改造や工具を必要とする分解はしない 火災・感電・けがの原因。 分解・修理は修理工技術者のいる販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る 感電・けがの原因。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>交流100Vを使用する 直流や交流100V以外を使用した場合に感電の原因。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>異常・故障時には、直ちに使用を中止する 発煙・発火・感電・けがの原因。 (異常・故障例) 本説明書末尾の「愛情点検」をご参照ください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>湿気の多い場所で使用する場合は、アースが取付けられているか確認する 故障や漏電した場合に感電の原因。 アースの取付けは販売店、電気工事店にご相談ください。</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>換気扇設置場所で熱気や油煙を発生させない 本体・部品の落下によるけがの原因。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>換気扇設置場所で中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用しない 本体・部品の落下によるけがの原因。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>直接炎のあるおそれのある場所や有機溶剤・可燃性ガスのある場所では使用しない 火災の原因。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体に異常な振動が発生した場合は使用しない 本体・部品の落下によるけがの原因。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>運転中は危険なため、羽根の中に指や物を入れない けがの原因。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>電気工事は必ず電気工事店に依頼する 感電の原因。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>お手入れは必ず手袋を着用する 着用しないとけがの原因。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>お手入れの後の部品の据付けは確実に行う 落下によるけがの原因。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。</li> </ul>

## 2. 特長

24時間換気機能付ダクト用換気扇は換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことにより、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。


### 〈24時間換気方式について〉

建材や家具から発生するホルムアルデヒドなどの化学物質や居室に発生する汚染物質や臭気を排出するため、必要換気風量で24時間換気します。  
ただし、24時間換気を有効に行うには居室に専用給気口を設置し、ドアにアンダーカットを設けるなど空気の流通経路の確保が必要です。

### 〈24時間換気方式の効果〉


- 建材や家具から発生し、シックハウス症候群で問題となっているホルムアルデヒドなどの化学物質が滞留することなく、給気口から新鮮な空気を取り入れます。
- 居室の中に発生する炭酸ガスなどの汚染物質や臭気を排出し、新鮮な空気を補給して空気のよどみを解消します。
- 住宅内の湿気を排出し、結露を防止してカビ・ダニの発生を抑制します。

## 3. 各部のなまえ

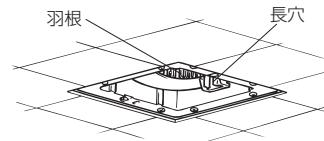

### 〈十字格子タイプ〉


…VD-10ZFLC12、VD-15ZFLC12-S、VD-15ZFFLC12、VD-18ZFFLC12

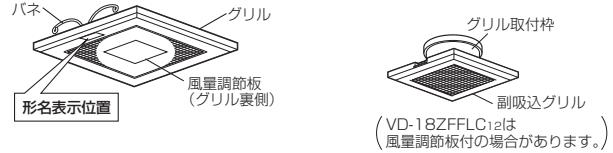

(VD-18ZFFLC12は風量調節板付の場合があります。)

### 〈インテリア格子タイプ〉

…VD-18ZFLC12-CS

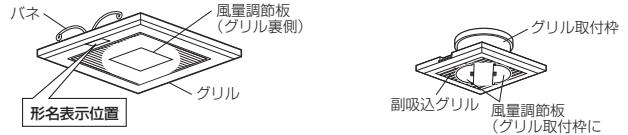


インテリア格子グリルは据付け方向を90°変えることができます。

### 5. グリルの調整

を参照ください。

### ご使用にあたってのお願い

- スプレー（殺虫剤・整髪料・掃除用など）をかけないでください。  
(グリル・羽根の破損・変質の原因となります)
- 高温（40°C以上）になるところに据付けられていないか確認してください。  
(製品の変形や早期故障の原因となります)
- 換気扇設置場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。
- お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。  
(台所用中性洗剤をご使用ください。ただし、柑橘系などの植物系洗剤はプラスチックが破損するおそれがあるため使用しないでください)  
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など  
(異常音の発生、変質、変色、塗装ががれや故障の原因)
- 浴室と他の部屋で使用する場合は本体が必ず浴室に据付けられているか確認してください。  
(本体から水滴が落ちることがあります)



良い例

悪い例

# 4. 使用方法

## ！ 注意

- 換気扇設置場所で熱気や油煙を発生させない  
本体・部品の落下によるけがの原因。
- 換気扇設置場所で中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用しない  
本体・部品の落下によるけがの原因。

運転開始と停止は壁のコントロールスイッチで行います。

- スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かるものがあります。
- コントロールスイッチで風量を「強」・「弱」に切り替えることができます。  
コントロールスイッチ（ランプ付）の仕様により、「強」・「弱」切り替えでランプの点灯が薄くなったりちらついたりすることがあります。異常ではありません。
- 「弱」で24時間換気運転をすることをおすすめします。

お願い ●浴室使用においては、入浴時以外は浴槽に風呂フタをしてください。  
(浴室・換気扇のいたみを少なくします)

- 給気口があるか確認してください。  
(効果的な換気を行うために必要です)

お知らせ ●浴室使用においては、冬場や湯気の量が多いときなどにグリルから水滴が落ちることがあります。異常ではありません。また、入浴剤をご使用の場合は色のついた水滴になる場合があります。

●この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時に、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。


●この製品は、本体が運転していない状態では副吸込側から換気はしません。

## 「強」運転の上手な使いかた

- 浴室・洗面所の水蒸気やトイレの臭いを急速に排出したいときは「強」運転に切り替えます。
- 浴室では入浴後、湯を抜くか、浴槽に風呂フタをして3時間以上換気扇を「強」運転し、浴室を乾燥させます。…結露・カビの発生を抑制して浴室保全に役立ちます。

## 本体側と副吸込側の風量調節のしかた

### 本体側の場合 … (VD-15ZFLC12-S, VD-15ZFFLC12, VD-18ZFLC12-CS)

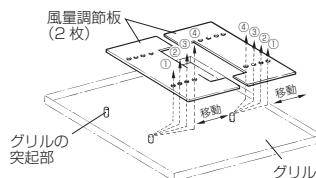

- 本体グリルの風量調節板を移動させることにより本体と副吸込側の風量割合を変更することができます。
- ※VD-10ZFLC12は、工場出荷時本体と副吸込風量割合は約2:1で固定されており、変更できません。
- ※VD-18ZFFLC12は、本体グリルの風量調節板を移動させることができます。風量調節する場合は「副吸込側の場合」をご参照ください。


穴位置	VD-15ZFLC12-S 本体風量：副吸込風量	VD-15ZFFLC12 本体風量：副吸込風量：副吸込風量	VD-18ZFLC12-CS 副吸込風量(全開時) 1か所に対する本体風量割合
①	約1.5:1(工場出荷時)	約1.5:1:1(工場出荷時)	約1.5倍(工場出荷時)
②	約2:1	約2:1:1	約2倍
③	約2.5:1	約2.5:1:1	約2.5倍
④	約3:1	約3:1:1	-

- お願い ●風量調節板はテープで固定されています。風量調節板を移動した場合は、再び風量調節板をテープで固定してください。
- 風量調節板を取りはずしたまま使用しますと、副吸込側から吸い込みなくなりますので風量調節板を取りはずしたまま使用しないでください。

### 副吸込側の場合


#### VD-18ZFFLC12

- 工場出荷時、副吸込風量割合は全開（風量調節板なし）となっており、本体と3か所の副吸込風量割合は約3:2:1:1となっています。
- 風量調節板を使用することにより副吸込風量を全開時（風量調節板なし）の約75%・50%・30%に調節することができます。

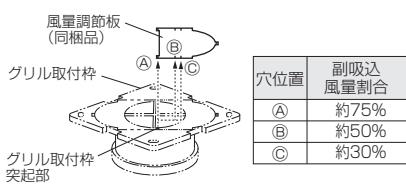

#### VD-18ZFLC12-CS

- 工場出荷時、副吸込側の開口率は100%となっており、本体と2か所の副吸込風量割合は約1.5:1:1となっています。
- 目盛を元に風量調節板をスライドすることで副吸込風量を調節することができます。（工場出荷時は開口率100%）



# 5. グリルの調整


インテリア格子グリルの方向を変更する場合 (VD-18ZFLC12-CS)

…天井材に合わせてグリルの方向を変更できます。

- マイナスドライバーの先端でバネ固定ピースを矢印①の方向に押し、グリルから抜き取りバネをはずす。
- バネの位置を90°変更して据付け、バネをバネ固定ピースで固定する。

### お願い

- バネ固定ピースは「バチン」と音がするまで挿入して、抜けないことを確認してください。

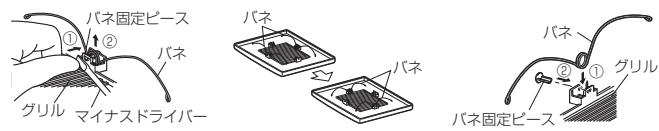

## 6. お手入れのしかた

グリルにほこりが付着すると風量低下や異常音発生の原因となります。

6か月に1度を目安に、グリルの清掃をしてください。

※清掃頻度は目安であり、使用環境により異なります。

## ！ 警告

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る  
感電・けがの原因。

## ！ 注意


お手入れの際は手袋を着用する  
着用しないとけがの原因。

- お願い ●洗剤などをご使用の場合は、台所用中性洗剤をご使用ください。  
ただし、柑橘系などの植物系洗剤はプラスチックが破損するおそれがあるため使用しないでください。
- 台所用中性洗剤は原液のまま使用せず、洗剤に記載の使用量の目安に従い、薄めてご使用ください。
  - 洗剤が残らないようよくふき取ってください。
  - 各部のなまえの「ご使用にあたってのお願い」に記載の溶剤・洗剤を使用しないでください。

### グリルをはずす

#### 本体側の場合

- グリルを両手で少し下げ、バネをにぎって本体内部の長穴からはずします。
- バネは片側ずつ取りはずすとスムーズにはれます。
- 風量調節板の穴位置を確認してください。



### 1

#### 副吸込側の場合

- 副吸込グリルの両側の手掛け部を持って片側の手掛け部を下へ引きグリル取付枠からはずします。
- 風量調節板が取付いている場合は、風量調節板の位置を確認してください。



### 2 汚れを取る

- グリルの汚れは、台所用中性洗剤を浸した布でふき取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよくふき取ります。
- グリル以外の汚れがひどい場合および振動や騒音が発生した場合は、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。




### 3 グリルを据付ける

- お願い ●グリルを据付ける前に、バネの固定部に割れ・ひびなどの破損がないか確認してください。

#### 本体側の場合

- 風量調節板をはずした場合は元どおりに取付けます。
- バネを長穴に差し込み、グリルを軽く上に押し上げます。
- バネは本体側へ片側ずつ差し込むとスムーズに据付けられます。



#### 副吸込側の場合

- 風量調節板を取りはずした場合は元どおりに取付けます。(VD-18ZFFLC12のみ)
- 風量調節板を元の位置に戻します。(VD-18ZFLC12-CSのみ)
- 副吸込グリルをグリル取付枠に合わせて上に押し上げます。

## 7. 修理を依頼する前に

このような動作や事象は異常ではありません。

- 浴室使用においては、冬場や湯気の量が多い時はグリルから水滴が落ちる場合があります。
- また、入浴剤をご使用の場合は色のついた水滴になります。
- この換気扇は風圧式シャッターを設けています。急激なドアの開閉や外風が強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。

- ダクト配管が長いまたは曲がりが多い場合は、羽根の回転数が上昇し、運転音が大きくなります。
- 使用環境によっては、部屋の反響などにより、音が大きく聞こえる場合があります。
- コントロールスイッチ（ランプ付）の仕様により、「強」、「弱」運転切替でランプの点灯が薄くなったり、ちらついたりすることがあります。

当社ホームページの「よくあるご質問FAQ」もご確認ください。  
(<http://faq01.mitsubishielectric.co.jp/category/show/270>)



このような症状があれば点検してください。

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| ●コントロールスイッチを入れても換気扇が運転しない。                        | ●ブレーカーが切れたり、停電ではありませんか？            |
| ●羽根が回転しているか確認してください。運転音が小さく、運転しているか分かりにくい場合はあります。 |                                    |
| ●換気されない、換気量が不足する。                                 | ●羽根に異物が付着していませんか？                  |
| ●運転中に異音がする。                                       | ●給気不足ではありませんか？(給気ガラリ、給気口は開いていますか？) |
| ●グリルから室内に風が吹き返す。                                  | ●風量調節棒がはずれていますか？                   |
| ●運転中に振動がする。                                       | ●屋外フードにほこりが堆積していますか？               |
| ●グリルがずれかけている。                                     | ●グリルや本体が確実に据付けられていますか？             |
| または傾いている。   | ●本体に確実に据付けてください。                   |

電源を切って必ず販売店に点検・修理を依頼してください。  
費用については販売店に相談してください。

点検・  
処置を  
しても  
直らない  
場合

## 8. アフターサービス

### ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この換気扇の補修用性能部品を、製造打切り後 6 年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 長年ご使用いただくためには換気扇のメンテナンスが必要です。
- モーターは消耗部品です。

### ■修理を依頼されるときは

#### ●修理料金は

- 技術料+部品代（+出張料）などで構成されています。
- 技術料…製品の点検や故障した製品を正常に修復するための料金です。
  - 部品代…修理に使用した部品代金です。
  - 出張料…お客様のご要望により、製品のある場所へ技術員を派遣する費用（出張料）や有料駐車場の費用（駐車料）を別途いただく場合があります。

#### ●ご連絡いただきたい内容

- 品名 ダクト用換気扇
- 形名 VD-○○○○
- お買上げ日 ○年 ○月 ○日
- 故障の状況（できるだけ具体的に）
- ご住所（付近の目印なども）
- お名前・電話番号・訪問希望日

## ご相談窓口・修理窓口のご案内（住宅用換気送風機）

#### ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報を、下記のことより、お取り扱いします。  
3.あらかじめお客様からご了解をいただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関するお取扱いの範囲等に関する記載の確認を行います。当社以外の第三者に上記情報等を漏洩する行為をすることがあります。  
①上記利用目的のために、弊社グループ会社、協力会社などに業務委託する場合。  
②法令等の定める規定に基づく場合。  
4.個人情報を残すことがあります。  
内線の記録を残すことあります。  
4.個人情報を閲するご相談は、お問合せをいたしました窓口にご連絡ください。

#### ご相談窓口 住宅用換気送風機の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

#### ●三菱電機換気送風機技術相談センター

**0120-726-471** (無料)

携帯電話・PHS対応

三菱電機株式会社 中津川製作所 FAX (0573) 66-5659 (有料)

〒508-8664

岐阜県中津川市鶴鳴町1番3号

●お買上げの販売店にご依頼できない場合

（転居や贈答品などは、各窓口）へお問い合わせください。

#### ■ご相談対応 平日（土・日・祝及び弊社休日以外）

9：00～12：00 13：00～19：00

#### ■上記時間帯以外のご相談（受付のみ）

●三菱電機お客様相談センター

フリーダイヤル **0120-139-365** (無料)

いつきネット 365 日

フリーダイヤルをご利用いただけない場合は TEL (03)3414-9655 (有料)

受付時間365日24時間

#### 修理窓口 住宅用換気送風機の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

#### ●三菱電機修理受付センター

**0120-56-8634** (無料)

http://www.melsc.co.jp

パソコン・スマートフォン

メールの送り先: fc8634@melsc.jp

または2次元コードからアクセス。

URLをメール返信します。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

#### 携帯電話・PHSの場合

**TEL 0570-01-8634** (有料)

フリーダイヤル

**FAX 0570-03-8634** (有料)

S1BA-KANKI

## 9. 仕様

電圧 100V

形名	設定	消費電力(W)	開放風量(m³/h)	有効換気量(m³/h)				騒音(dB)	質量(kg)		
				パイプ長さ20m時		パイプ長さ30m時					
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz				
VD-10ZFLC12	強	13	15.5	120	125	94	96	86	88	27	27.5
	24時間換気(弱)	5.5	5.5	70	65	53	53	49	49	18	18
VD-15ZFLC12-S	強	20	23	210	210	136	145	117	128	34	34
	24時間換気(弱)	9.5	11	125	125	95	93	86	85	23.5	23.5
VD-15ZFFLC12	強	20	23	210	210	136	145	117	128	34	34
	24時間換気(弱)	9.5	11	125	125	95	93	86	85	23.5	23.5
VD-18ZFFLC12	強	39	44	280	270	177	188	154	167	39.5	38.5
	24時間換気(弱)	17	20	170	170	126	126	115	115	27.5	27.5
VD-18ZFLC12-CS	強	30.5	35.5	265	260	180	182	156	161	37.5	37
	24時間換気(弱)	14.5	16	170	165	127	121	115	110	26	25.5

\*特性は JIS C 9603 に基づく開放時の値です。

\*騒音値は無響室での測定値です。実際付状態では反響音などを含むためこれより高くなります。

\*加圧を配管相当長としてみなし、ダクトや屋外フードの圧力損失を考慮して 20m、30m 時の換気量を「有効換気量」と称しています。〈戸建住宅は 20m、集合住宅は 30m を想定〉

### 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

#### 〔本体への表示内容〕

※経年劣化により危険の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容を本体に表示しています。

#### 〔設計上の標準使用期間とは〕

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件（右表による）に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※本製品の設計上の標準使用期間は、製造年を始期とし、JIS C 9921-2に基づいて算出したもので、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

・本製品は取扱説明書記載の設置場所の想定時間を用いて設計上の標準使用期間を算出しています。

・「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

#### ■標準使用条件 JIS C 9921-2

環境条件	電圧	単相 100V	定格電圧による
周波数	50Hzおよび60Hz	定格周波数による	
温度	20°C	JIS C 9603から引用	
湿度	65%		
設置条件	標準設置	据付説明書による	
負荷条件	定格負荷	「9.仕様」による	
想定時間	1年間の 使用時間	換気時間 <sup>a)</sup> 台所 廊下 トイレ 浴室	2410時間/年 1671時間/年 2614時間/年 1671時間/年

<sup>a)</sup> 24時間換気のものは、8760時間/年とする。

### 愛情点検



### ☆長年ご使用の換気扇の点検を！

お客様メモ	形名	この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるよう主なプラスチック部品に材質名を表示しています。 (材質名は主材料にISO規定の略号を使用。)
サービスを依頼されるとき便利です。	お買上げ年月日 年 月 日	
	お買上げ店名 (住所) (電話番号)	( ) _____