


三菱 ダクト用 ロスナイ[®]〈天井埋込形〉

取扱説明書


お客様用

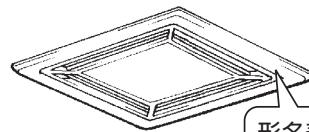

形名表示位置

形名

フルフラットインテリアパネル



VL-250ZSD3(-B)

(急速排気機能付・電気式シャッター付)

VL-200ZSA3

(雑ガスセンサー自動運転・急速排気機能付・電気式シャッター付)

VL-200ZSD3

(急速排気機能付・電気式シャッター付)

VL-150ZSD3

(電気式シャッター付)

VL-100ZSD3


(電気式シャッター付)

VL-150ZS3

VL-130ZS3

VL-100ZS3

格子パネル



VL-250ZSDK3

(急速排気機能付・電気式シャッター付)

VL-200ZSDK3

(急速排気機能付・電気式シャッター付)

VL-150ZSDK3

(電気式シャッター付)

VL-100ZSDK3

(電気式シャッター付)

VL-150ZSK3

VL-130ZSK3

VL-100ZSK3

もくじ

ページ

お使いになる前に

安全のために必ず守ること	2
特長	3
各部のなまえ	3
使用前のお願い	3
使用前の準備	3

使いかた

運転のしかた	4
感度調節のしかた	5

お手入れ・困ったとき

お手入れ	5~6
「故障かな?」と思ったら	7
アフターサービス	7
仕様	8

お使いになる前に

使いかた

お手入れ・困ったとき

★正しく安全にお使いいただくためにこの説明書をよくお読みください。なお、ご使用の前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。

★お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに、別冊の「据付説明書」とともに保管してください。

★この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

お客様自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。次の表示で区分して説明しています。

 警告	 注意
誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

 禁止	 接触禁止
 分解禁止	 指示に従い必ず行う
 水ぬれ禁止	

警告

	<ul style="list-style-type: none">●可燃性ガスが漏れた場合はロスナイのスイッチを入・切しない (電気接点の火花により爆発する原因) 窓を開けて換気してください●この製品は計量法に基づく計測器ではありません。酸欠防止や可燃性ガスなどの検知装置として使用しない(自動運転タイプのみ) (室内が酸欠状態になったり、火災の原因)●高温や直接炎があたったり、油煙の多い場所や有機溶剤のかかる場所では使用しない (火災の原因)
	<ul style="list-style-type: none">●改造や工具を必要とする分解はしない (火災・感電・けがの原因)
	<ul style="list-style-type: none">●製品を水につけたり、水をかけたりしない (火災や感電の原因)
	<ul style="list-style-type: none">●交流100Vを使用する (直流や交流200Vを使用すると感電の原因)●お手入れの際は必ず運転を停止し、分電盤のブレーカーを切る (感電・けがの原因)●異常時(こげ臭い等)は、運転を停止して分電盤のブレーカーを切る (異常のまま運転を続けると故障や感電・火災等の原因)●外気の取り入れ口は、燃焼ガス等の排気を吸い込まない位置にあるか確認する (新鮮な空気が取り入れられず、室内が酸欠状態になる原因)●長期間使用しないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)●壁の給・排気穴に雨水がかかる場合は、システム部材(別売部品)のフードが確実に取付けられているか確認する (雨水の浸入による感電・火災や家財等を濡らす原因)●異常・故障時には、直ちに使用を中止する (そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがの原因) <異常・故障例>●スイッチを入れても羽根が回転しない。●回転中に異常音や振動がある。●回転が遅いまたは不規則。(モーターはメンテナンスが必要な部品です)●こげ臭いにおいがする。●本体据付部に腐食・破損等がある。 <p>※すぐに分電盤のブレーカーを切って、販売店へ点検修理を依頼してください。</p>

注意


	<ul style="list-style-type: none">●ロスナイの風が直接あたるところに燃焼機器を置かない (不完全燃焼による事故の原因)●お手入れの際は足元が不安定な台に乗らない (転倒などによりけがの原因)
	<ul style="list-style-type: none">●運転中は、本体内部で羽根が回っているため、物を入れない (けがの原因)
	<ul style="list-style-type: none">●浴室など湿気の多いところに本体が設置されていないことを確認する (感電およびけがの原因)●壁に取付けられていないか確認する (天井据付け専用) (落下によるけがの原因)●お手入れの際は手袋を着用する (けがの原因)●お手入れ後の部品の取付けは確実に行う (落下によるけがの原因)●外気温が低いときや、雪や風、雨の強いとき、霧や粉雪のときは運転を停止する (給気とともに水・雪が浸入し水垂れの原因)

特長

○ロスナイとは……

お部屋の汚れた空気を排出(=排気)するとともに、きれいな外気を室内へ取り入れ(=給気)します。その際、外気を室内温度に近づけて給気します。(=熱交換換気)
※ロスナイはエアコンではありません。熱交換換気をする換気扇です。

各部のなまえ

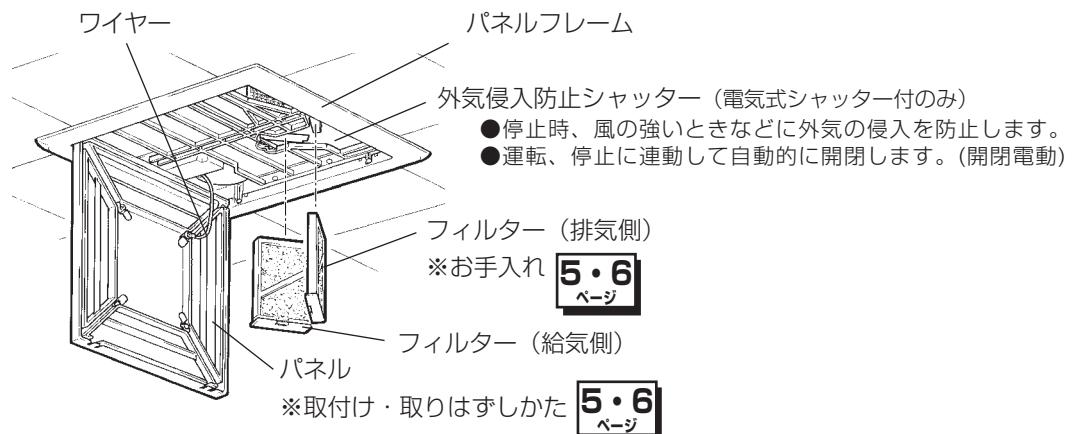

フィルターについて

本製品には給気側と排気側で合計2個の「アレル除菌フィルター」を搭載しています。

- このフィルターは粉じん、砂じん、花粉などの粒子を取り除き、付着した様々な物質やニオイの発生を抑制するフィルターです。
- ※小さな粒子や虫などが通過することがあります。より捕集効率を高めるためには、給気側のフィルターを別売の高性能除じんフィルターに取り替えることができます。お求めの場合はお買上げの販売店までお問い合わせください。

本体形名	交換用フィルター (他機種と共通のフィルターですので、下記切断寸法に切ってご使用ください)	別売品	
		切断寸法	本体1台当たりのお求め数
VL-130ZS ₃ , 130ZSK ₃ , 150ZS ₃ , 150ZSK ₃ , 150ZSD ₃ , 150ZSDK ₃ , 250ZSD ₃ (-B), 250ZSDK ₃	P-30ALF (切断前寸法 : 137×378mm)	115×246mm	2個 (P-30ALFから1枚分切取可能。 給気側と排気側で2個必要)
VL-100ZS ₃ , 100ZSK ₃ , 100ZSD ₃ , 100ZSDK ₃ , 200ZSD ₃ , 200ZSDK ₃ , 200ZSA ₃		115×163mm	1個 (P-30ALFから2枚分切取可能)

使用前のお願い

■下記のような場合は運転を停止してください。

- 雪や風、雨の強いとき
- 霧の多いときや粉雪のとき (給気とともに水・雪が浸入し、水垂れの原因になります)
- 清掃・点検時


■この製品は換気する際、冬期屋外の冷えた空気に室内空気の熱を伝えて室内に取り入れます。

そのため、外気温が(約-5°C)より低下した場合には、室内空気中の水分が結露や凍結して、製品本体から水が滴下する場合があります。水の滴下をできるだけ防止するために、外気温が-5°Cより低下する場合は運転を停止してください。

(結露や凍結については、種々の微妙な条件(室内の湿度、空気の流れ等)により発生状態が異なるため、必要に応じて隨時運転/停止を行ってください)

スプレー(殺虫剤・ 整髪用・掃除用)を 直接かけない パネルが変質、破損する原因。		パネルの下に 物を置かない 風の吹出口・吸込口がふさが れたり、フィルター、パネル のお手入れができなくなります。	
--	--	---	--

使用前の準備

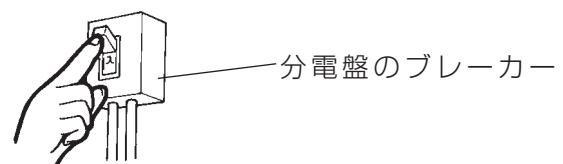


電源を入れる
●分電盤のブレーカーを入れる。


運転のしかた

VL-250ZSD₃(-B), VL-250ZSDK₃
(例) P-1600SWLB₂

急速運転するには

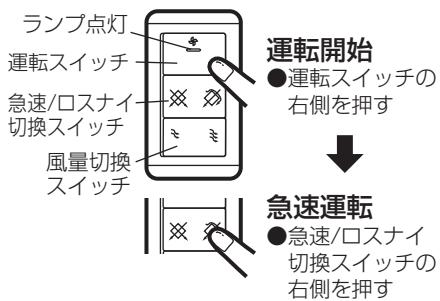

ロスナイ運転するには

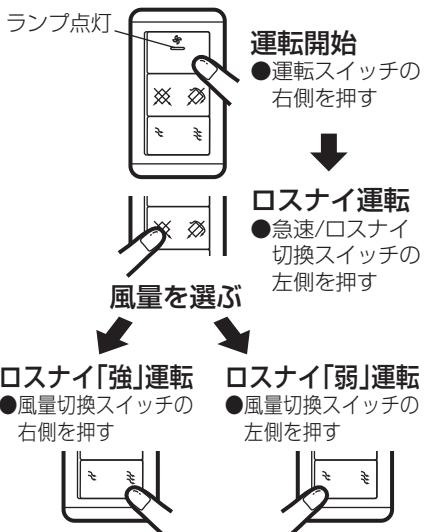


運転停止するには




VL-200ZSA₃
(例) P-1600SWLB₂

自動運転するには

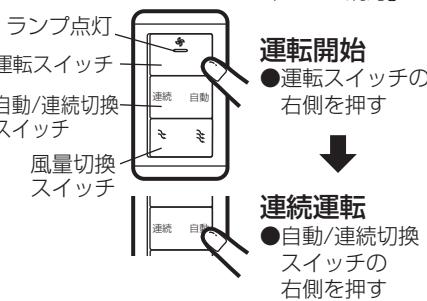

連続運転するには

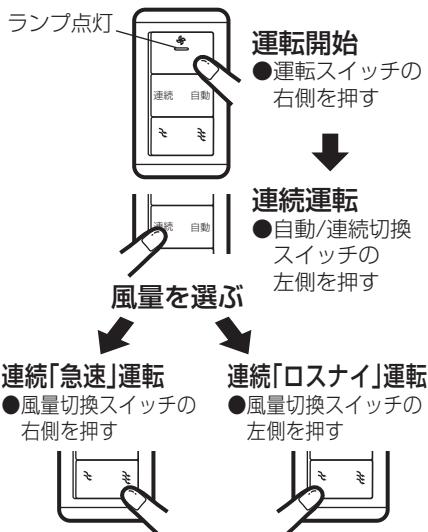


運転停止するには



VL-200ZSD₃, VL-200ZSDK₃
VL-150ZSD₃, VL-150ZSDK₃
VL-150ZS₃, VL-150ZSK₃
VL-130ZS₃, VL-130ZSK₃
VL-100ZSD₃, VL-100ZSDK₃
VL-100ZS₃, VL-100ZSK₃

(例) P-1600SWL₂

運転開始するには

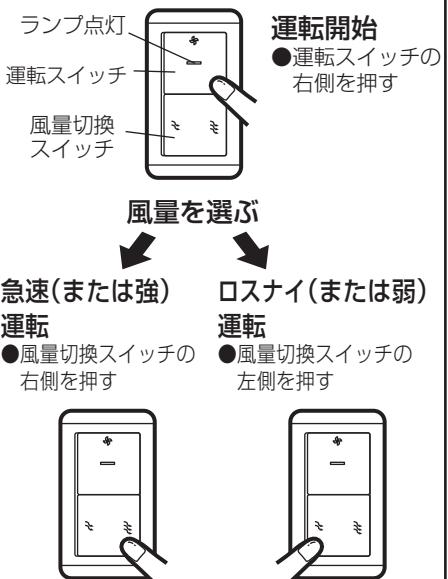

運転停止するには



三二情報

○ 「自動」運転とは

- センサーが空気の汚れを感じて自動的に風量の切り換えと、「入/切」を行います。汚れを感じると「急速」で運転し、空気がきれいになると「ロスナイ」に切り換わり、約30分運転(フォロー運転)をして停止(待機)します。感知するガスは、タバコのにおい、芳香剤、整髪料、アルコールなどです。

- フォロー運転中に空気が汚れば再び「急速」運転で運転します。

- 分電盤のブレーカーを入れた後5分間は「自動」運転でも必ず「急速」運転するように設定されています。

○ 「急速」運転とは……

- お部屋の空気が汚れている(喫煙等)を感じたとき、「急速」運転をしてください。「ロスナイ」運転時の約1.5～2倍の排気風量で汚れた空気を排出します。(一部の空気は熱交換換気しないで排出されます)

○ 「ロスナイ」運転とは……

- 常時換気をする場合に「ロスナイ」運転をします。
- 小風量で熱交換換気をします。(最近の住宅は気密性がよくなっているため、換気不足になりがちです。この換気不足をおぎなうために、常時小風量で熱交換換気をする「ロスナイ」運転をしてください)

○ 「強」運転・「弱」運転とは……


- お部屋の広さや空気の汚れ具合によって「強・弱」の風量切り換えを行います。

感度調節のしかた

…VL-200ZSA3のみ

■次のように感じたときは、センサーの感度調節をしてください。

- 《なかなか運転しない》 《すぐに運転する》または
《なかなか停止しない》

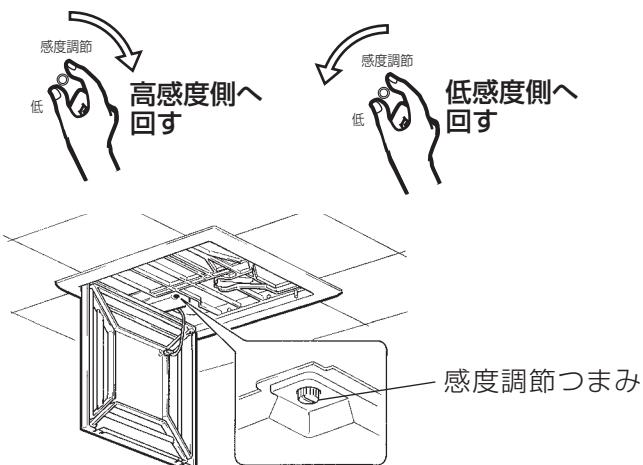

お願い

●自動運転は、8畳相当の部屋で障害物がなく室内無風の条件で正常に動作するよう設定されています。以下のような場合にはお客様の希望どおりに動作しない場合があります。

- ・他の換気扇を回したとき
- ・扇風機や冷暖房機などの強い風を直接ロスナイに当てたとき
- ・風の強い日
- ・外気が汚れているとき
- ・室内に感知するガスが発生しつづけるとき（新築時において、整髪料、芳香剤、線香など）
- ・室内的空気の流れによりセンサー部に汚れた空気がとどきにくいとき

●自動運転のとき、室温が急激に上昇すると室内空気が汚れなくても運転を開始する場合があります。室温が安定すれば通常の動作に戻ります。

お手入れ

ロスナイの機能を長く維持していただくためにフィルターに付着したごみ、ほこりを6か月に1回以上清掃してください。

！警告

- お手入れの際は必ず運転を停止し、分電盤のブレーカーを切る（感電・けがの原因）

！注意

- お手入れの際は手袋を着用する（けがの原因）
- お手入れの際は足元が不安定な台に乗らない（転倒などによるけがの原因）

フィルターの取出しと清掃／交換 …目安:6か月に1回清掃

1. 電源を切る

- 分電盤のブレーカーを切る。

2. アレル除菌フィルターの取り出し

1. パネルをあける
●パネルの[PUSH]（2か所）を指で押してパネルをあけてください。




お願い

- パネルに天井材が入っている場合は、パネルが重くなっています。ゆっくりとあけてください。

2. シャッターを開ける（電気式シャッター付のみ）
●右図の△部分を指で押してあけてください。

3. フィルター枠のつまみをつまんで下へ引き出す。
※フィルター枠を引き出すときにほこりなどが落ちる場合があります。

4. フィルター枠の3か所のツメ部分をつまようじなどで押してフィルター枠を開ける。
5. フィルター枠からアレル除菌フィルターを取り出す。

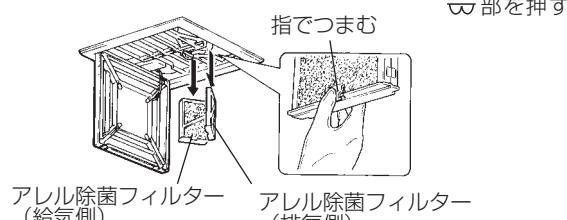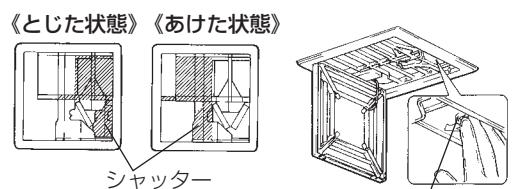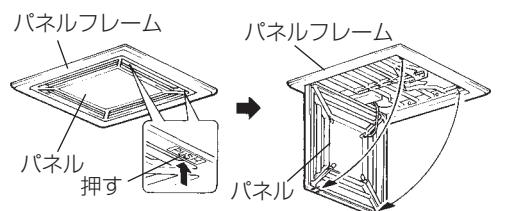

使いかた

お手入れ・困ったとき


お手入れ つづき

3.アレル除菌フィルターの清掃または交換

清掃：掃除機でほこりを吸い取り、台所用中性洗剤を溶かした水かぬるま湯（40℃以下）に浸して押し洗いし、陰干しにて乾燥させてください。

交換：水洗いでの清掃回数5～6回を目安にシステム部材（P-30ALF）と交換する。

※交換用フィルターについては3ページを参照ください。（交換用フィルターにフィルター枠は付属しておりません）

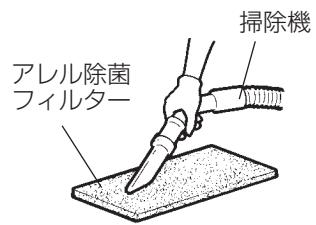

お願い



- 台所用中性洗剤に記載の使用量の目安まで薄めて使用してください（洗剤は原液のままで使用しないでください）。
- 熱湯で洗ったり、もみ洗いはしないでください。（破損の原因になります）
- 水洗い後は十分水気を取ってください。
- 天日干しや直接火をあてて乾かすことはしないでください。
- 別売の高性能除じんフィルターをお使いの場合は、同梱の取扱説明書に従って清掃をしてください。

お手入れ後の組立てと確認



- お手入れ後の部品の取付けは確実に行う
(落下によるけがの原因)

- ①アレル除菌フィルターをフィルター枠に入れてとじる。
- 給気側と排気側でフィルター枠が異なりますので右図のようにパッキン貼付けの有無を参照してください。
- ②フィルターを本体にしっかりと押し込んで取付ける。
- 押し込みが足りないと、シャッターが動かなくなります。
- ③シャッターをとじる。（電気式シャッター付のみ）
- ④パネルをとじる。
- **PUSH**（2か所）を指で押す。
- ⑤分電盤のブレーカーを入れる。
- ⑥次の確認をする。
(1) パネルが確実に取付けられていますか？
(2) 異常な音が出ていませんか？
(3) 風は正常に出ていますか？
(必ず運転して確認してください)

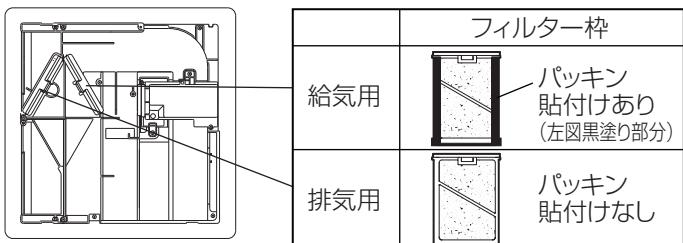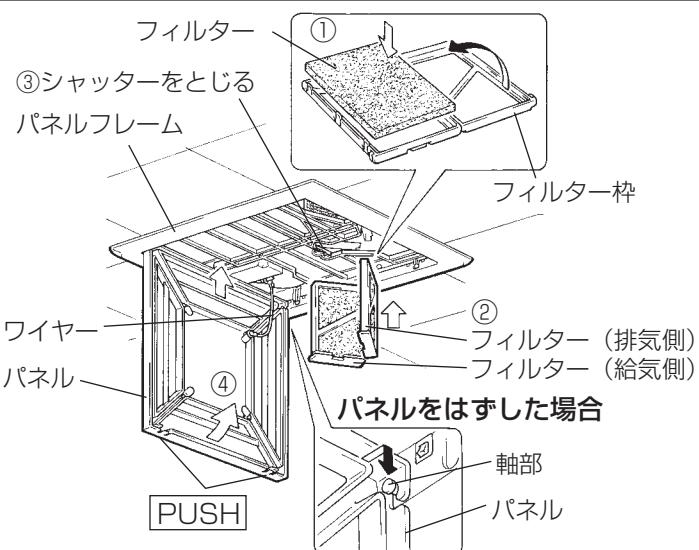

パネル・パネルフレームの清掃


パネル・パネルフレームが汚れてきたら、台所用中性洗剤を入れたぬるま湯（40℃以下）に浸した布を固くしぼって拭き、洗剤が残らないようきれいな布で拭き取る。

■パネルは、下記の手順で取りはずして清掃できます。

- ①パネルをあける。
- ②本体の引掛部からワイヤーを取りはずす。
- ③パネルを上へ持ちあげる。
- ④パネルフレーム側へ寄せて軸部からはずす。
- ⑤下へ引き出す。
- ⑥清掃後、逆の手順でパネルを取付ける。
●必ずワイヤーを取付けてください。

お願い

- 台所用中性洗剤に記載の使用量の目安まで薄めて使用してください（洗剤は原液のままで使用しないでください）。
- 台所用中性洗剤で清掃した後は、中性洗剤が残らないようふきとってください。
- お手入れに下記の溶剤や洗剤、清掃用具を使用しないでください。製品表面に傷つきや変色、割れが発生する原因になります。シンナー、アルコール、ベンジンなどの溶剤、ガソリン、灯油、カビ取り洗剤、柑橘系などの植物系洗剤、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨剤入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など（異常音の発生、変質、変色、塗装はがれや故障の原因になります）
- パネルに天井材が入れてある場合は、重くなっています。取扱いに十分注意してください。
- パネル裏側の段ボールは水に濡らさないでください。（パネルに天井材が入れてない場合）

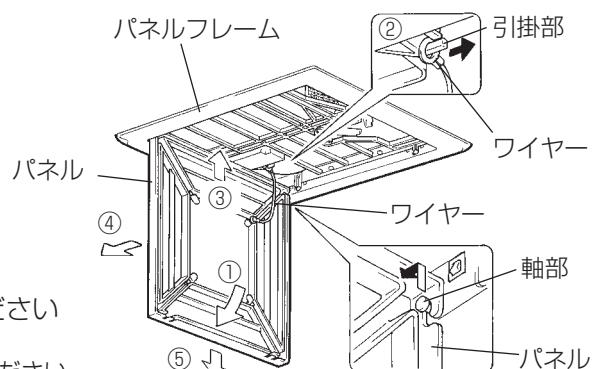

「故障かな？」と思ったら

次のような症状があれば点検してください。点検をしても直らない場合、また下記以外の現象が生じた場合は、必ず分電盤のブレーカーを切ってからお買上げの販売店または、工事店に点検・修理を依頼してください。

こんなとき	原因	点検してください
運転しない	本体へ通電されていますか？	●分電盤のブレーカーを点検します ●停電ではありませんか？
壁スイッチの操作と動作が違う (強運転はできるが、弱運転ができないなど)	誤結線です	工事店へ確認します
音がする 上記以外でいつもと違う音がする	誤結線のため、内蔵リレーから音が発生しています	工事店へ確認します
	パネル、フィルターが確実に取付けられていますか？	取付け直します（6ページ）
風が少なくなった	フィルターが目づまりしていませんか？	清掃します（6ページ）
パネルが閉まらない	フィルターが確実に入っていますか？	正しく入れ直します（6ページ）

アフターサービス

■補修用性能部品の保有期間

- ロスナイは換気扇に準じます。
- 当社は、このダクト用ロスナイの補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

- 「故障かな？と思ったら」（7ページ）にしたがってお調べください。
- なお、不具合があるときは、必ず分電盤のブレーカーを切ってから、お買上げの販売店にご連絡ください。

●修理料金は

- 技術料+部品代（+出張料）などで構成されています。
●技術料…製品の点検や故障した製品を正常に修復するための料金です。
●部品代…修理に使用した部品代金です。
●出張料…お客様のご要望により、製品のある場所へ技術員を派遣する費用（出張料）や有料駐車場の費用（駐車料）を別途いただく場合があります。

●ご連絡いただきたい内容

- 品名 三菱ダクト用ロスナイ
- 形名 ○○-○○○○
- お買上げ日 年月日
- 故障の状況（できるだけ具体的に）
- ご住所（付近の目印なども）
- お名前・電話番号・訪問希望日

ご相談窓口・修理窓口のご案内（住宅用換気送風機）

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店・施工者・設備業者へ

- お買上げの販売店にご依頼できない場合
(転居や贈答品など)は、
各窓口へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。
- お問い合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関するお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。
 - 上記利用目的のために、お問い合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。
 - あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
②法令等の定める規定に基づく場合。
 - 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 住宅用換気送風機の購入相談・取扱い方法

●三菱電機換気送風機技術相談センター



0120-726-471 (無料)

携帯電話・PHS対応

三菱電機株式会社 中津川製作所 FAX (0573) 66-5659 (有料)
〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

ご相談対応

平日（土・日・祝及び弊社休日以外）

9:00～12:00

13:00～19:00

修理窓口 住宅用換気送風機の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター



0120-56-8634 (無料)



www.melsc.co.jp

2次元コードでも簡単にアクセスできます。

携帯電話・PHSの場合



TEL 0570-01-8634 (有料)



FAX 0570-03-8634 (有料)

仕様

形名	電圧(V)	周波数(Hz)	ノッチ	消費電力(W)	風量(m³/h)			交換効率(%)			騒音(dB)	質量(kg)
					排気	給気	有効換気量率(%)	温度	エンタルピー暖房時	エンタルピー冷房時		
VL-250ZSD ₃ (-B) VL-250ZSDK ₃	100	50	急速	50.5	250	125	—	—	—	—	42	7 -Bタイプ 8
			ロスナイ強	47.5	150	134	72	62	46	42	38.5	
			ロスナイ弱	29	90	82	66	70	57	52	29.5	
	100	60	急速	60	250	125	—	—	—	—	42	
			ロスナイ強	57	160	139	72	60	44	40	39.5	
			ロスナイ弱	30	85	73	66	72	59	54	28	
VL-200ZSA ₃ VL-200ZSD ₃ VL-200ZSDK ₃	100	50	急速	53	210	100	—	—	—	—	44	6.5
			ロスナイ	22	65	52	80	73	60	55	28	
	100	60	急速	59.5	200	90	—	—	—	—	43	
			ロスナイ	23	60	48	80	76	63	58	27	
VL-150ZSD ₃ VL-150ZSDK ₃ VL-150ZS ₃ VL-150ZSK ₃	100	50	強	35	150	130	74	62	46	42	38.5	ZSDタイプ 7 ZSタイプ 6.5
			弱	22	90	86	70	70	57	52	29.5	
	100	60	強	43	150	130	74	62	46	42	38.5	
			弱	23.5	85	77	70	72	59	54	28	
VL-130ZS ₃ VL-130ZSK ₃	100	50	強	32.5	130	113	74	64	48	44	37	6.5
			弱	20	85	77	71	72	59	54	28	
	100	60	強	39	130	113	74	64	48	44	37	
			弱	21	75	70	71	74	61	56	26	
VL-100ZSD ₃ VL-100ZSDK ₃ VL-100ZS ₃ VL-100ZSK ₃	100	50	強	39	110	95	73	60	44	40	39	ZSDタイプ 6.5 ZSタイプ 6
			弱	21	65	55	65	73	60	55	28	
	100	60	強	44	100	87	73	63	47	43	38	
			弱	22	60	51	65	76	63	58	27	

※上記値は、JIS規格(JIS C 9603)に基づいて測定した値です。特に騒音値は、お部屋の構造によって上記値より高くなる場合があります。

※有効換気量率はJIS規格(JIS B 8628)減衰法に基づいて測定した有効換気量を給気風量で除した比率の値です。

※エンタルピー交換効率は参考値です。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

[本体への表示内容]

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を本体に表示しています。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件(右表による)に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※本製品の設計上の標準使用期間は、製造年を始期とし、JIS C 9921-2に基づいて右記の想定時間を用いて算出したもので、無償保証期間とは異なります。

また、偶発的な故障を保証するものではありません。

●「経年劣化とは」長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいいます。



【製造年】本体に西暦4桁で表示してあります

【設計上の標準使用期間】15年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

■標準使用条件 JIS C 9921-2による

環境条件	電圧	単相100V	定格電圧による
	周波数	50Hzおよび60Hz	
	温度	20°C	JIS C 9603から引用
	湿度	65%	
設置条件	標準設置		据付説明書による
負荷条件	定格負荷		取扱説明書(本書)による
想定時間	1年間の使用時間 24時間換気時間 8760時間/年		

愛情点検

☆ 長年ご使用のロスナイの点検を!



ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- スイッチを入れても運転しない。
- 運転中に異常音や振動がする。
- こげ臭いにおいがする。
- 回転が遅いまたは不規則。(モーターはメンテナンスが必要な部品です)
- 本体取付部に腐食、破損等がある。



使用
中止

故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お客様
メモ
サービスを依頼されるとき便利です。

形名

お買上げ年月日

年 月 日

お買上げ店名

(住所)

(電話番号)

()

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。

(材質名は主材料にISO規定の略号を使用)

この説明書は、
再生紙を使用しています。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号